



3 PLANTA BAIXA SANITÁRIA DO BEBEDOURO


ESCALA 1:25

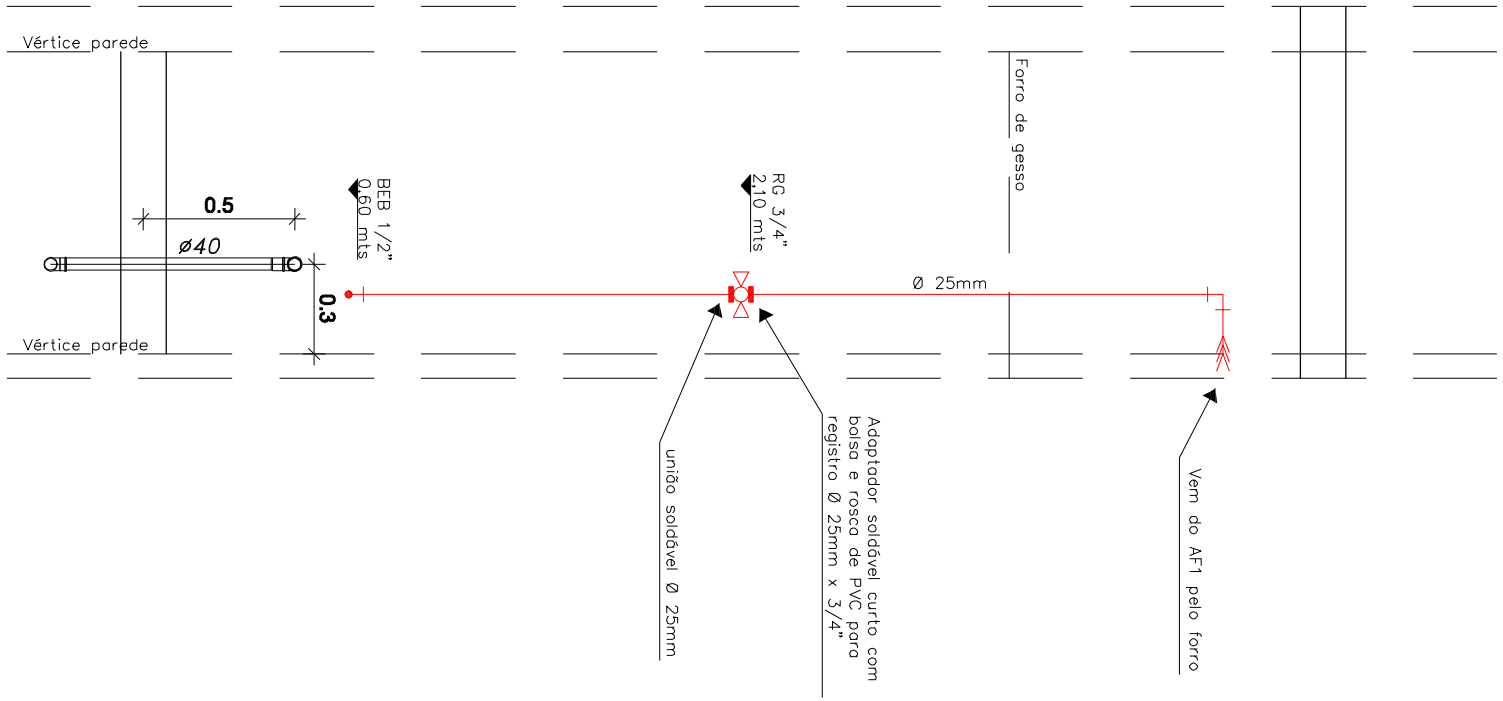


Bebedouro




Parede A - BWC PNE



Parede B - BWC PNE



Parede A - BWC Masculino



Parede A - BWC Feminino

## LEGENDA

---	Tubulação embutida em alvenaria.
---	Tubulação entre o tampo e a laje.
LV	Lavatório
TO	Tanque
PIA	Pia de copa
VS	Vaso sanitário sifonado
MIC	Mictório sifonado
BEB	Bebedouro de pressão
RG	Registro de gaveta
AF	Coluna de água fria existente
CV	Coluna de ventilação existente
CI	Caixa de inspeção
CG	Caixa de gordura

## OBSERVAÇÕES

1. Todas as medidas estão em metros.
2. Confeitar medidas na obra.
3. As caixas de inspeção existentes deverão ser remanejadas para comportar as tubulações de entrada e de saída de acordo com o projeto.
4. Deve ser verificado os níveis de saída existentes das caixas de inspeção para determinar os demais níveis em função da declividade adotada em projeto, que será de 2% para os trechos horizontais de diâmetros até Ø 75mm e de 1% para os de diâmetros de Ø 100mm.
5. No sistema sanitário, as peças após o desconector ou caixa sifonada deverão ser conectadas ao ramo de ventilação existente em cada ambiente, não ultrapassando as distâncias máximas para os diâmetros especificados em projeto de acordo com a norma NBR 8160.
5. O Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos deverão ser consultados, a fim de complementar as especificações deste projeto.

**Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina**

LOCAL: CARTÓRIOS ELEITORAIS DE BLUMENAU - 3ª, 89ª e 89ª ZONAS ELEITORAIS

PRACA VICTOR KONDER, 60 (TÊNIS - FÓRUM) - CENTRO - BLUMENAU/SC

CONTEÚDO: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REFORMA - ÁGUA FRIA (VISTAS E AMPLIAÇÃO BEBEDOURO)



RESPONSÁVEL TÉCNICO: Patrícia F. R. Rapelle

Engenheira Civil - CRECASC 055892-3

PROFESSOR: Carla Marcon Pinheiro Machado

Assistente e Urbanista - CRECASC 041193-3

PROFESSOR: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

CPF: 2.034.831.000-93

PROFESSOR: DAVI, 08.10.09

PROFESSOR: RENSIO, 04

PROFESSOR: AMARINO, BLUMENAU/PR-HID-ATA-RUA E ESQUERDA

PROFESSOR: INDICADA

PROFESSOR: PRAÇA

PROFESSOR: HID 05/06